






Õige ühendus



Väär ühendus

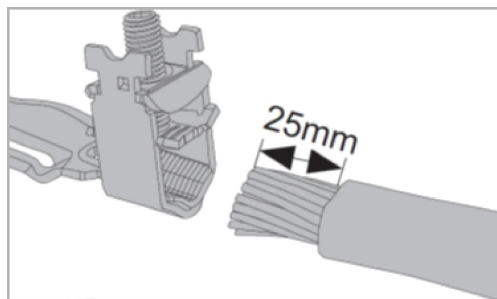

Kaabli soone koorimis pikkus

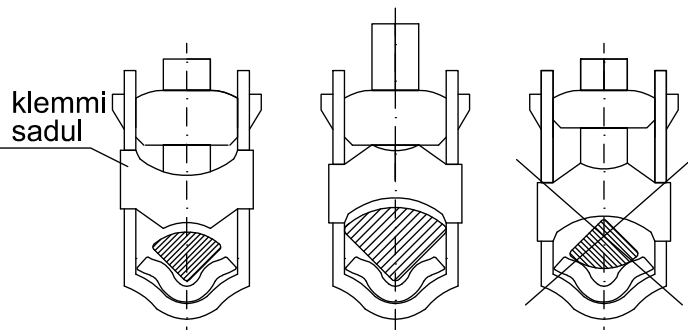

klemmi sadul

Kaabli ristlõike
25÷150 mm²


Kaabli ristlõike
185÷300 mm²

Sektorkaabli kasutamisel tuleb enne liite pingutamist keerata kaabli soon klemmi geomeetriaile vastavalt ja klemmi sadul kaabli ristlõikele vastavalt.

Puhastatud kaablisoone alumiinium osa kontaktpind tuleb mehhaaniliselt puhastada ja harjata. Vahetult seejärel katta kontaktmäärdega.



Kaabli soone keeramise töörist




Keerme osa mitte õlitada.


4-soonelise sektori kujuliste soontega kaabli ristlõige kaabli isolatsioon

sektori kujuline kaabli soon

soone isolatsioon



Lülitite SL01, SL02 ja PEN klemmi korral soone maksimaalne ristlõige (kiuline sektorkaabel) 300 mm², pingutusmoment 32 Nm või vastavalt klemmil oleva infole.

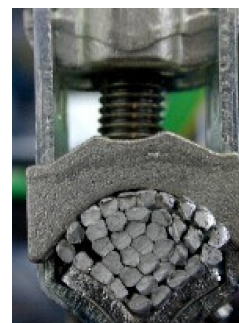

Õige ühendus



Väär ühendus

A	28.02.08	JLa	Objekt	Kuup.	 Harju Elekter Elektrotehnika AS Tel +372 6 747 449 faks +372 6 747 441 Paldiski mnt. 31 76606 Keila mail@he.ee	Kalk. nr.	Formaat	DIN A4 Mõõtkaava --- Staadium C Leht/lehti 1/ 1		
B	10.02.12	JLa	Jadavinnak-sulavkaitselüliti	08.04.03		Pakkumine nr.				
C	2.03.12	JLa	J_ET_7_6_1(28) Sektorikujulise kaabli liide et fi	MeM		Töö nr.				
D			Joonis	Kinnitas		Joonis nr.				
E			Kaablite ühendamine	AO						
Muudatus			Kuup.			Nimi				
						TA.03181				