
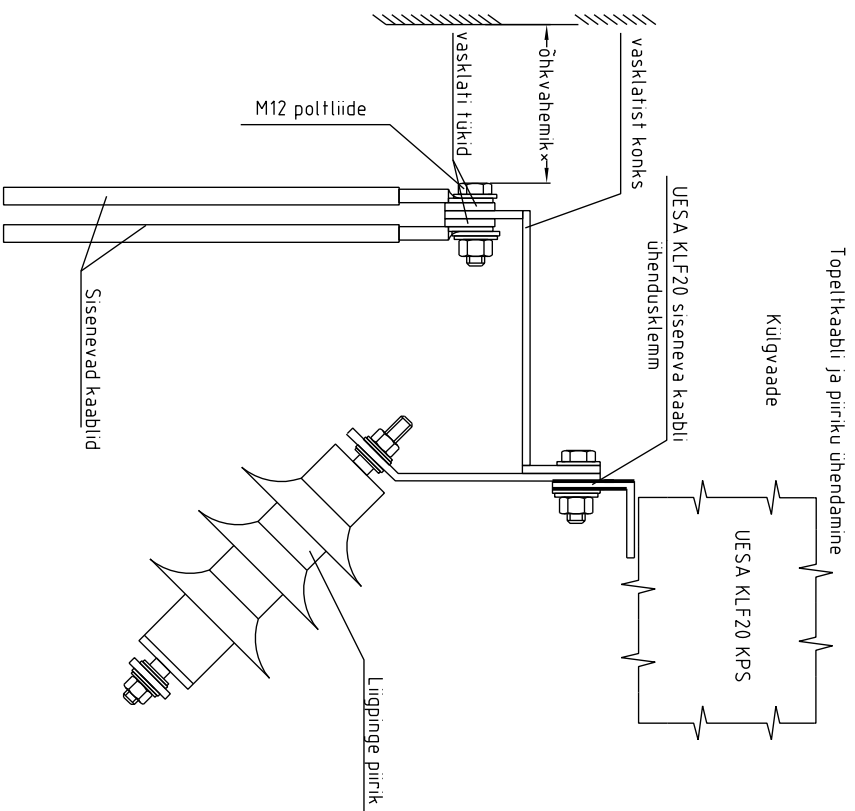
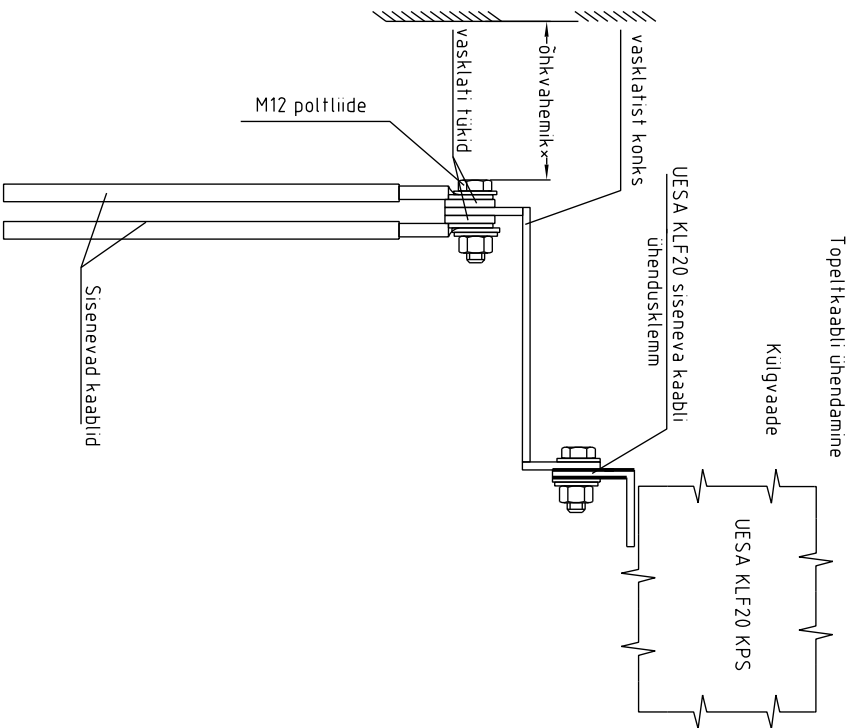




Märkused:
 × Õhkvahemikud pingelustest osadest korpuse juhtivate detailideni
 12 kV seadme korral min. 120 mm
 24 kV seadme korral min. 220 mm

Osa / Osakomponendid		Joonis		Formaat		Mõõtmed	
Keskpingesade UESA KLF20		Pühitule ja kaabli ühendamine UESA KLF20 niemidele		DIN A3		--	
				juhend		1 / 1	
A	19 1113	T J					
B	19 1113	T J	Korp	19 1113			
C			Joonis nr 1	Juur'sali			
D			Kinnas				
E							
Materjal		Korp	Mater				
 HARJU ELEKTER							
Elektrisdoonide lahos tel (0) 6 747 449 faks (0) 6 741 441							
Põltsi mnt. 31 76606 Keilo moe@he.ee							
		Põltsim nr	Materjal				
		Töö nr	B				
		Joonis nr					
				TA 132/L2			