



KANDE- JA NURGAMAST

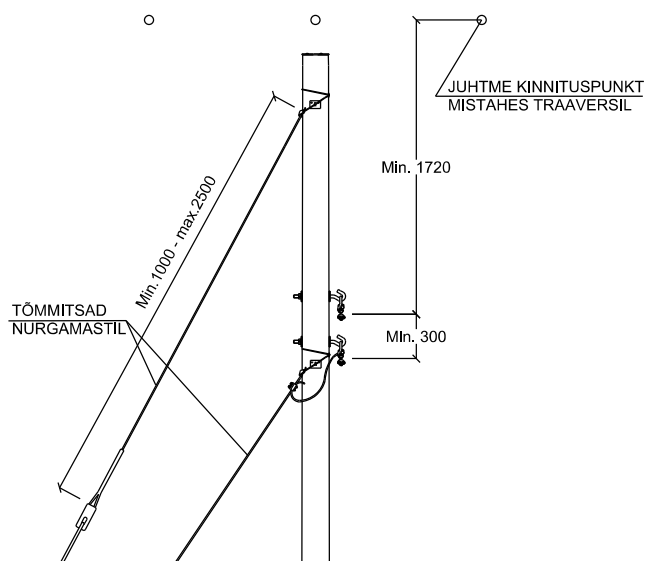

LÕPUMAST

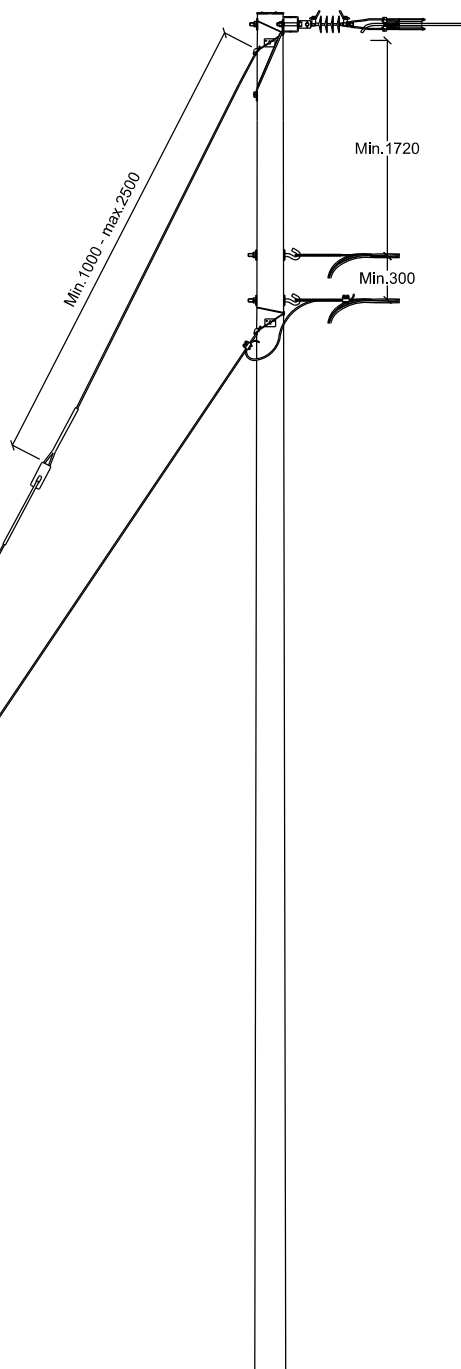

MASTI KASUTAMINE

VAHEKAUGUSED TÄPSUSTADA VASTAVALT TEKSTIOSALE p. 5.9.6

0,4 kV JA KESKPINGEAHELATE VAHELISEST KAUGUSEST
PEAB KINNI PIDAMA VISANGU MISTAHES PUNKTIS

JUHTMETE KINNITUSVIISID JA MASTIDE TOESTUS VALIDA
KUMMALEGI LIINILE ERALDI VASTAVALT VAJADUSELE

0,4 kV TÕMMITS ÜHENDADA PEN-JUHIGA

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava 1:50
	Joonis	Keskpingeliini ja 0,4 kV rippkaabelliini ühispaigaldus	Joonise number P339-05