





VARIANT B

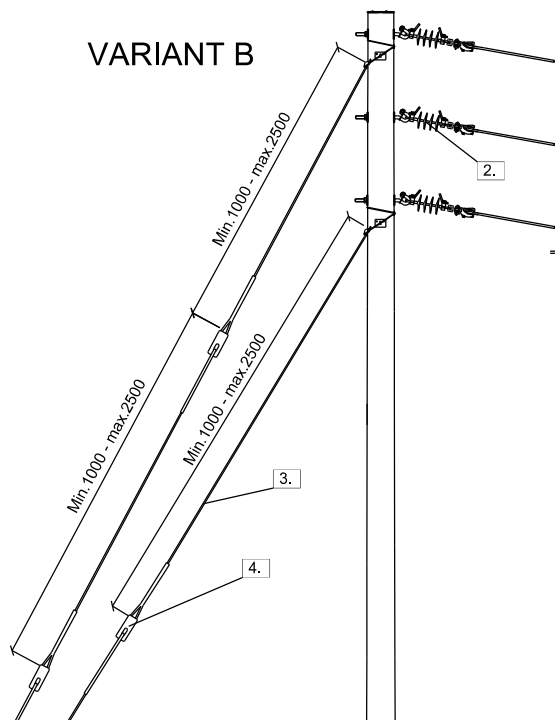

VARIANT A

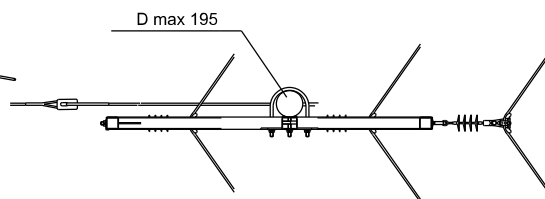

VARIANT C
KANDEMASTI TRAAVERSIGA
(VT. JOON. P339-06)

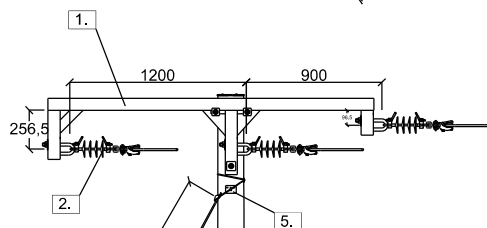

MASTI KASUTAMINE

SUURIMAD LIININURGAD MÄÄRATA TRAAVERSITE KATALOOGI JUURDE KUULUVA TRAAVERSITE KASUTUSJUHENDI JÄRGI

TRAAVERSILE, TÕMMITSALE/TOELE JA MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

NURKADEL ALLA 7° KASUTADA KANDEMASTI TRAAVERSIT (VARIANT C)

TÕMMITSATE ARV JA KALLE MÄÄRATA VASTAVALT MÕJUVATELE JÕUDUDELE (VT. TEKSTI p. 7.7.1)

- 1. NURGATRAAVERS
- 2. KANDE- RIPPISOLAATOR
- 3. TÕMMITS
- 4. TÕMMITSAISOLAATOR (VÕIB ÄRA JÄÄDA, KUI TÕMMITS ON MAANDATUD)
- 5. TÕMMITSA KINNITUSSÖLM (VT. JOON. P339-14)

MASTI SÜGAVUS

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES VT. JOON P339-15 JA TEKSTIOSA p. 8.6.1



Standard

0,4 - 20 kV võrgustandard

09.06.2016

Alateema

20 kV õhuliinid

Mõõtkava
1:50

Joonis

Nurgamast kaetud juhtmetele

Joonise number
P339-07