



LÕPUMAST

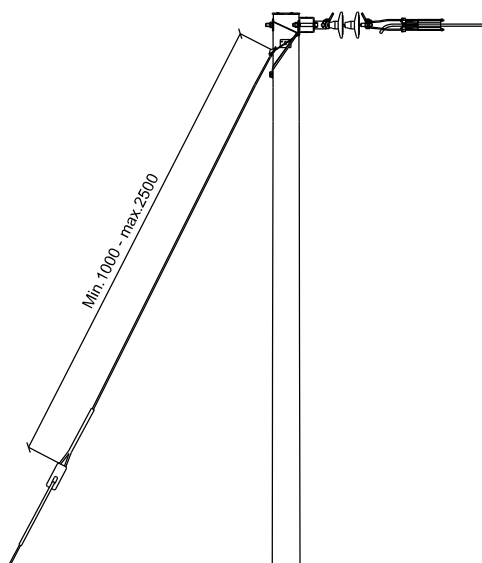

ANKRUMAST

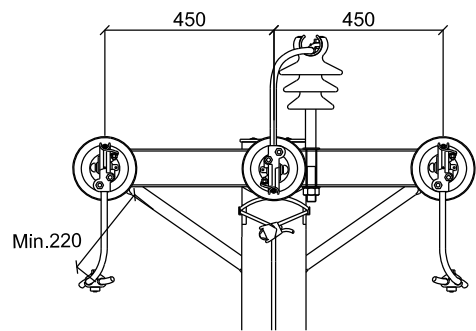

M 1:25

TRAAVERSILE, TÕMMITSALE/TOELE JA
MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

NURGA PUHUL PAIGALDADA KUMMASKI SUUNAS
ERALDI TRAAVERS

TÕMMITSATE ARV, LÕPUMASTIL VÄHEMALT 2, JA
MASTI LÄBIMÕÖT MÄÄRATA VASTAVALT
MÕJUVATELE JÕUDUDELE LISA 2 ALUSEL

TOE PAIGALDUS VT. JOON. P339-17

0,4 kV RIPPKEERDKAABLI
ÜHISPAIGALDUSE VAJADUSEL VT. JOON.
P339-05

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI
KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m
SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES
VT JOON P339-15 JA TEKSTIOSA
p. 8.6.1



Standard

0,4 - 20 kV võrgustandard

09.06.2016

Alateema

20 kV õhuliinid

Mõõtkava
1:50

Joonis

Lõpu- ja ankrumast kaetud juhtmete

Joonise number
P339-08