



LÕPUMAST

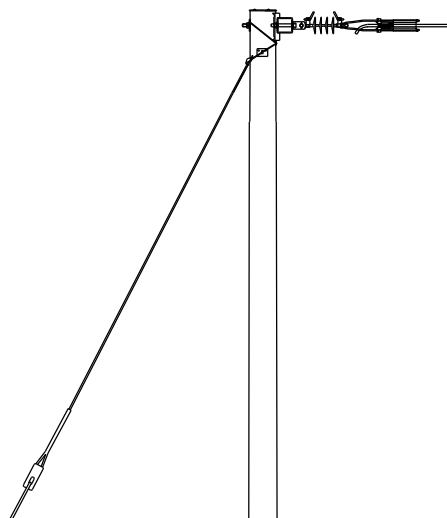

ANKRUMAST

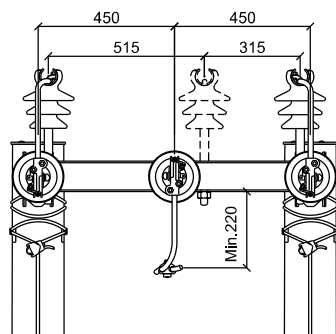

M 1:25

SOOVITAV JUHTME RISTLÕIGETEL ALATES 99 mm²

TRAAVERSILE, TÕMMITSALE/TOELE JA
MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

NURGA PUHUL KINNITADA ERI SUUNAS JÄTKUVAD
JUHTMED ERI TRAAVERSILE, MILLE TEINE OTS ON
KINNITATUD KOLMANDALE POSTILE, VÕI KASUTADA
PALJASJUHTMETELE MÕELDUD TRAAVERSIT,
KONTROLLIDES FAASIDE VAHET KUMMALGI POOL
NURKA

TOE PAIGALDUS VT. JOON. P339-17

0,4 kV RIPPKEERDKAABLI
ÜHISPAIGALDUSE VAJADUSEL VT. JOON.
P339-05

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI
KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES
VT JOON P339-15 JA TEKSTIOSA
p. 8.6.1



elektrilevi

Standard

0,4 - 20 kV võrgustandard

09.06.2016

Alateema

20 kV õhuliinid

Mõõtkava
1:50

Joonis

Lõpu/ankruportaalmast kaetud juhtmetele

Joonise number
P339-09