

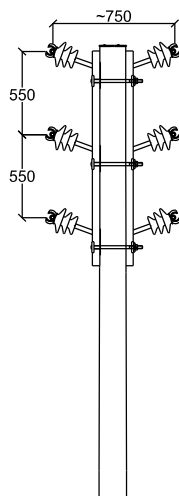


KUI AHELAD RAJATAKSE ERI AEGADEL, SIIS KASUTADA VARIANTI B

VARIANT B

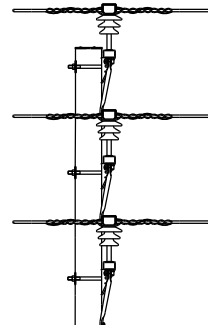

VARIANT A

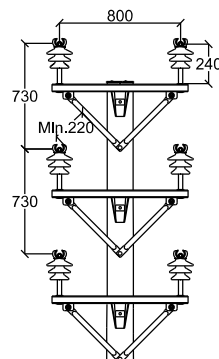

MASTI KASUTAMINE

NURKADEL JA NAABERMASTIDE KÕRGUSTE ERINEVUSEL TÄPSUSTADA TRAAVERSI KASUTAMINE TRAAVERSI KATALOOGI JUURDE KUULUVA TRAAVERSITE KASUTUSJUHENDI JÄRGI

TRAAVERSI, TÕMMITSALE/TOELE JA MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

NURGA PUHUL TOESTADA JOON P339-11 JÄRGI

MASTI VARIANTI B KASUTADA ERIJUHTUDEL

0,4 kV LIINI ÜHISPAIGALDUSE VÕIMALUS VT. P339-05

MASTI SÜGAVUS

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES
VT JOON P339-15 JA TEKSTIOSA
p. 8.6.1

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava 1:50
	Joonis	2-ahelaline kandemast kaetud juhtmete	Joonise number P339-10