



VARIANT B

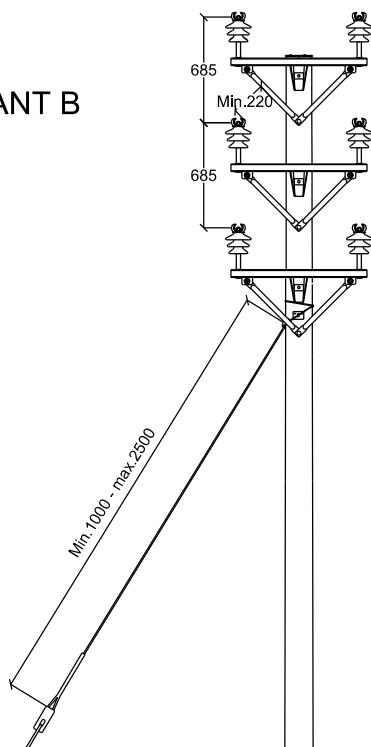

VARIANT A

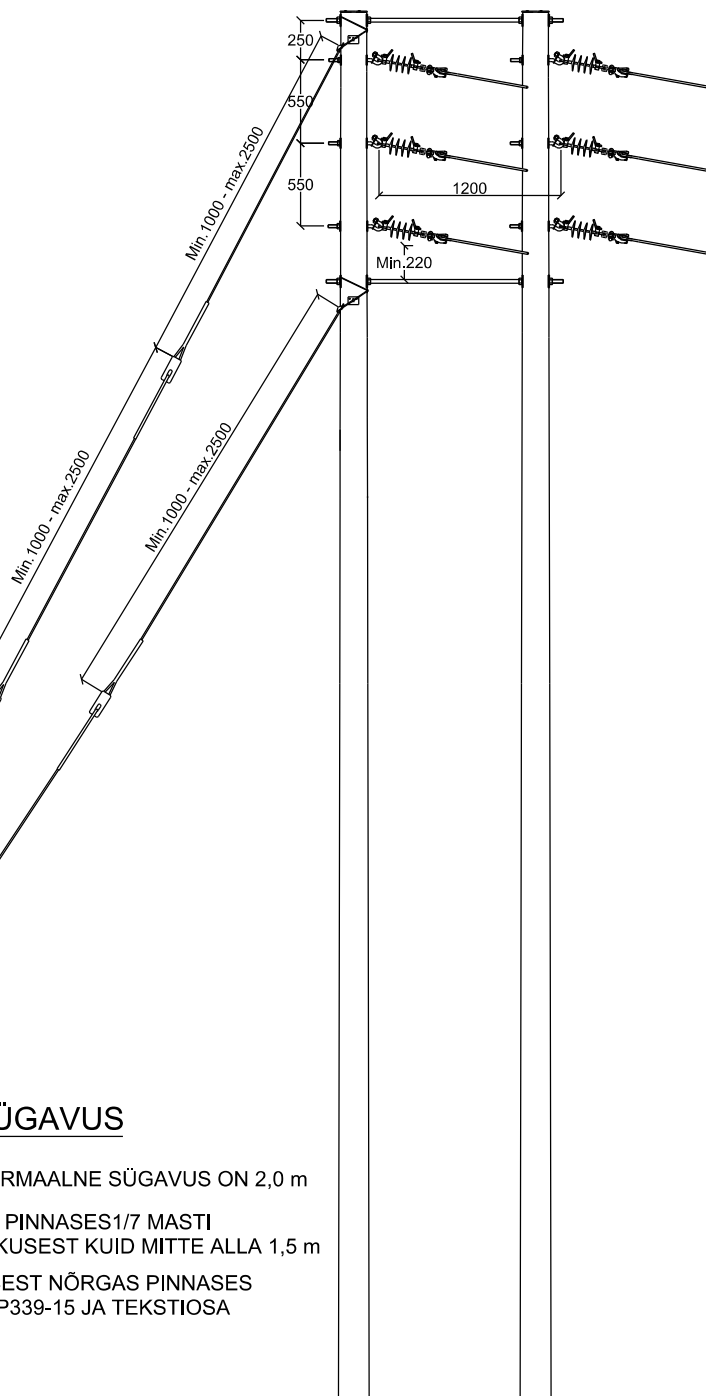

TRAAVERSILE, TÕMMITSALE/TOELE JA
MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA
0,4 kV LIINI ÜHISPAIGALDUSE VAJADUSEL VT.
JOON. P339-05

TÕMMITSATE ARV MÄÄRATA VASTAVALT
MÕJUVATELE JÕUDUDELE JA KINNITUS
JOONISE P339-14 JÄRGI
TOE PAIGALDUS VT. JOON. P339-17

MASTI SÜGAVUS

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI
KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES
VT JOON P339-15 JA TEKSTIOSA
p. 8.6.1



elektrilevi

Standard

0,4 - 20 kV võrgustandard

09.06.2016

Alateema

20 kV õhuliinid

Mõõtkava
1:50

Joonis

2 - ahelaline nurgamast kaetud juhtmetele

Joonise number
P339-11