



LÕPUMAST

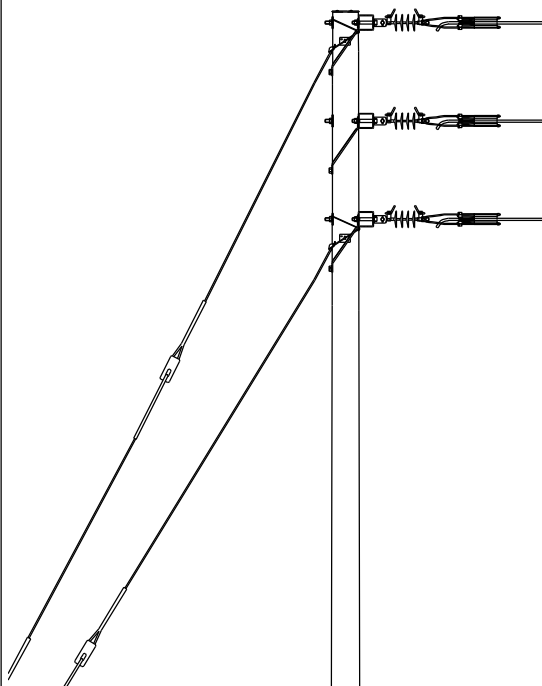

ANKRUMAST

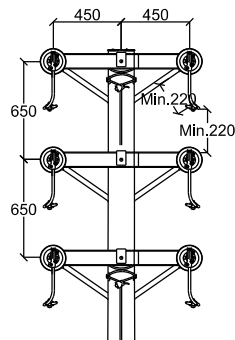

MASTI KASUTAMINE

TRAAVERSILE, TÕMMITSALE/TOELE JA MASTILE MÕJUVAD JÕUD ÜLE ARVUTADA

NURGA PUHUL PAIGALDADA ERI SUUNALE ERI TRAAVERSID

0,4 kV LIINI ÜHISPAIGALDUSE VAJADUSEL VT. JOON. P339-05

TÕMMITSADE ARV JA KALLE MÄÄRATA VASTAVALT MÕJUVATELE JÕUDUDELE TEKSTI p. 7.7.1 JÄRGI JA KINNITUS JOONISE P339-14 JÄRGI

TOE PAIGALDUS VT. JOON. P339-17

TOE PUHUL KONTROLLIDA MASTI TUGEVUST TOE KINNITUSKOHAS

MASTI SÜGAVUS

MASTI NORMAALNE SÜGAVUS ON 2,0 m

TUGEVAS PINNASES 1/7 MASTI KOGUPIKKUSEST KUID MITTE ALLA 1,5 m

SÜGAVUSEST NÕRGAS PINNASES VT JOON P339-15 JA TEKSTIOSA p. 8.6.1

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava 1:50
	Joonis	2-ahelaline lõpu/ankrumast kaetud juhtmetele	Joonise number P339-12