
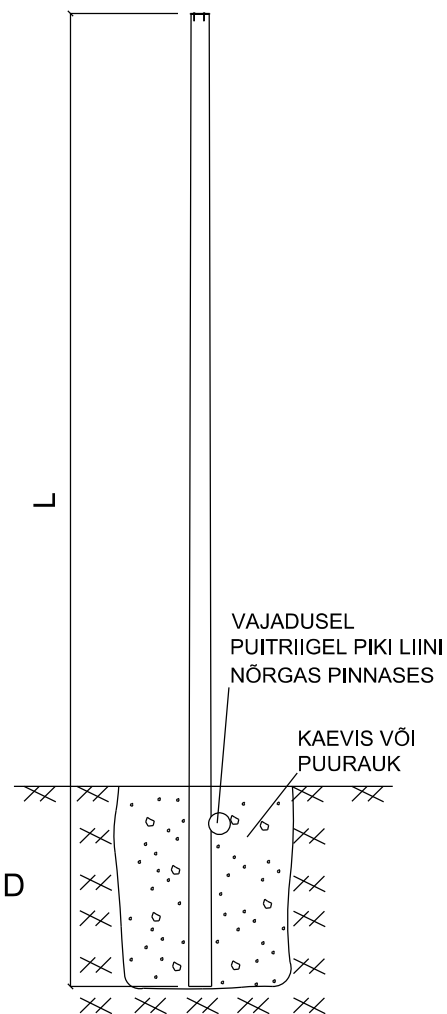


SELGITUSED PAIGALDUSSÜGAVUSE KOHTA VT. p 8.2.3

MASTI PAIGALDUSSÜGAVUS NÕLVADEL JA KALLASTEL

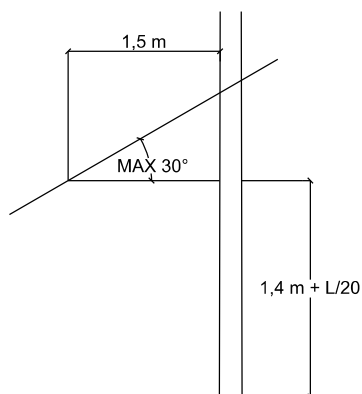

ANKURDUSTARINDEID


KASUTATAVAD NII PUITPOSTIDEL KUI TÕMMITSATEL

SURVEALUSEL POSTIL VÕIB PAIGALDADA MAAPINNA LÄHEDALE (~0,5 m SÜGAVUSELE)


PIKENDUSJALAND

JALANDITE ARV MÄÄRATA MÕJUVA JÕU JÄRGI

PAIGALDUSSÜGAVUS NAGU MASTIL

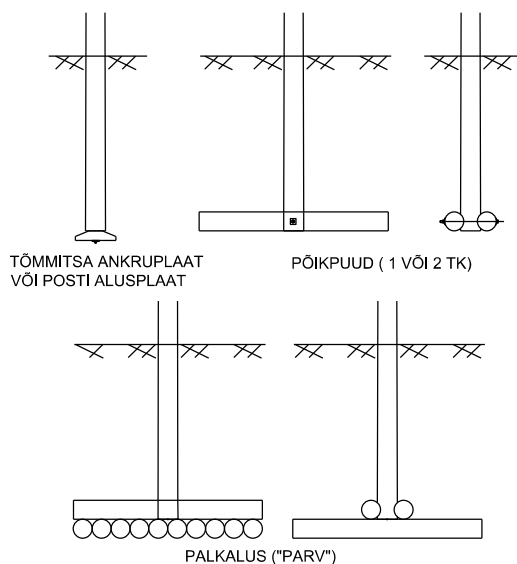

MASTI KINNITUS SOISES PINNAS: VT. JOON. P339-18

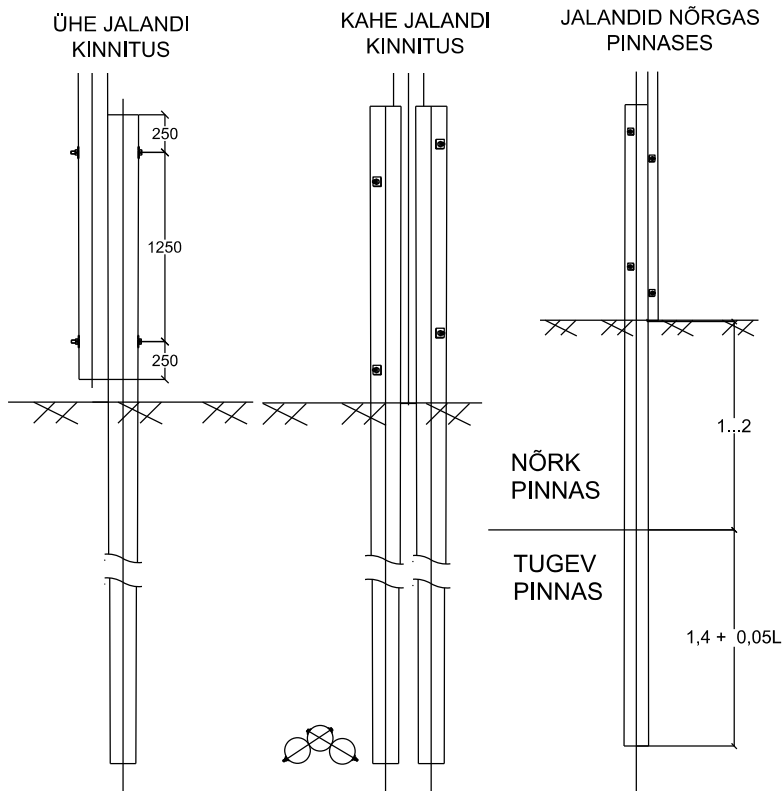

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava
	Joonis	Mastide süvistus ja ankurdus	Joonise number P339-15