


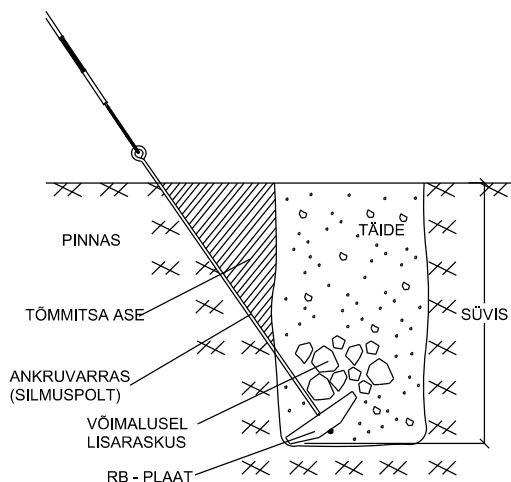


TÕMMITSA PLAATANKURDUS

AUK KAEVATA NII, ET TÕMBE POOLEL
TÕMMITSA ÜMBER SÄILIKS VÕIMALIKULT
LOODUSLIK PINNAS (VT. ESKIISI)

ANKRUPLAADI JA KIVIDE VAHELE
PUISTATA ca 10 cm PAKSUNE
ERALDUSKIHT PEENEMAST PINNASEST


PAIGALDUSSÜGAVUS KÕVAS PINNASES ÜHE
TÕMMITSA > 1,5 m, KAHE TÕMMITSA PUHUL > 2,2
m, PEHMES PINNASES KUNI 3,5 m KOOS LAIEMA
ANKRUGA

PAES VÕIB ANKRU PAIGUTADA
PÜSTASENDIS PUURAUKU

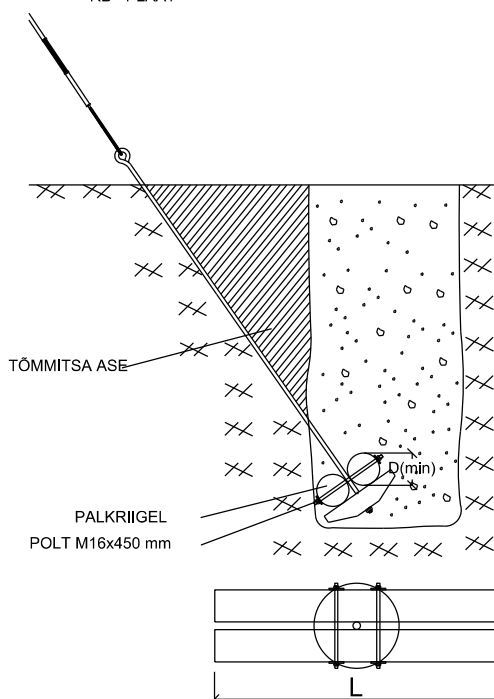

TÕMMITSA PALKANKURDUS

PALKANKRUD TEHA IMMUTATUD PUUST,
ANKRUARRASTEKS SILMUSPOLDID D=16
VÕI D=20

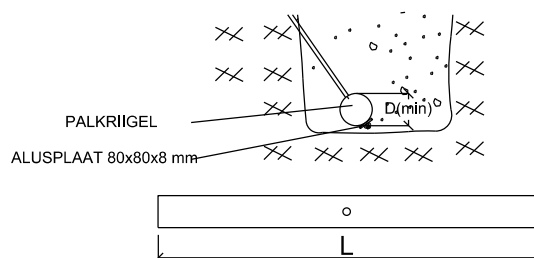

PALKANKRUTE SOOVITATAVAD MÕÕTMED JA SÜVISED

ANKUR D(min)xL [mm]	PINNAS	TÕMMITSATROSS Fe 25 F _{lub} = 19,36 kN VARRAS: D=16 VÕI D=20		TÕMMITSATROSS Fe 50 F _{lub} = 40,8 kN VARRAS: D=20	
		PÕHJAVEES	KUIVAL	PÕHJAVEES	KUIVAL
200x2000 VÕI 2x170x1500	TUGEV NÕRK	1,0 m 2,1 m	1,0 m 1,6 m	1,4 m -	1,3 m -
220x4000 VÕI 2x200x4000	TUGEV NÕRK	- 1,2 m	- 1,0 m	1,0 m 2,1 m	1,0 m 1,6 m

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava
	Joonis	Tõmmitsa ankurdus	Joonise number P339-16