




1- VÕI 2- AHELALISE LIINI RÕHTPAIGUTUS

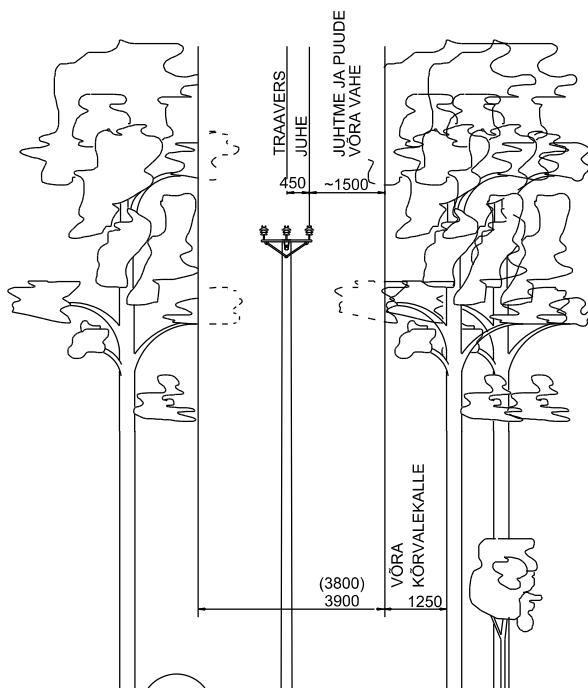

LAIEMA TRAAVERSI KORRAL

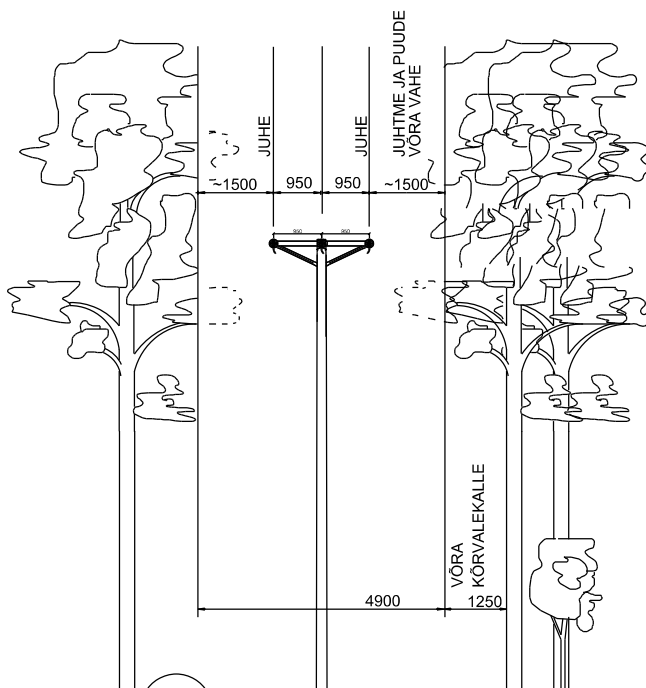

PÜSTPAIGUTUS

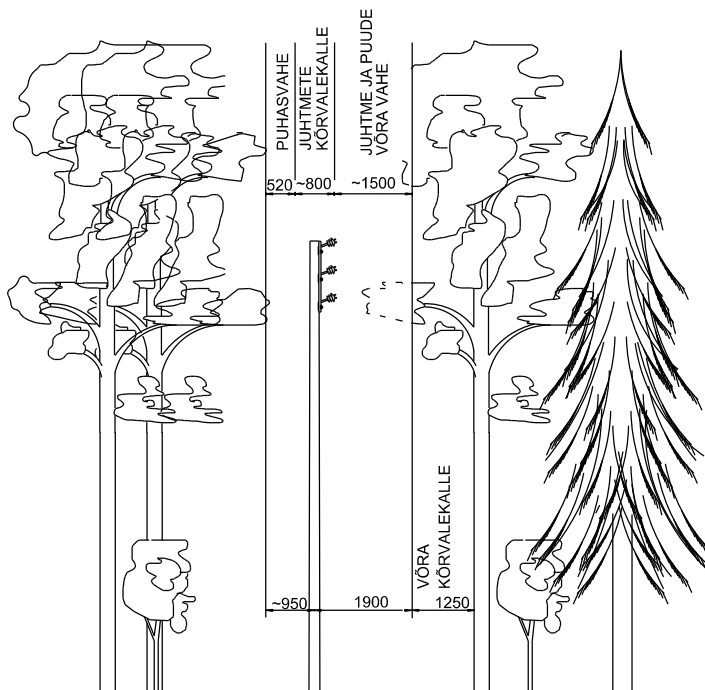

TÜVEDE VAHE TÄPSUSTADA VASTAVALT VÕRALAIUSELE
JUHTMETE KÕRGUSEL JA TRAAVERSI TÜÜBILE

 elektrilevi	Standard	0,4 - 20 kV võrgustandard	09.06.2016
	Alateema	20 kV õhuliinid	Mõõtkava 1:150
	Joonis	Kaetud juhtmetega õhuliini koridor	Joonise number P339-19